


301 PE-175 16 - 2.0

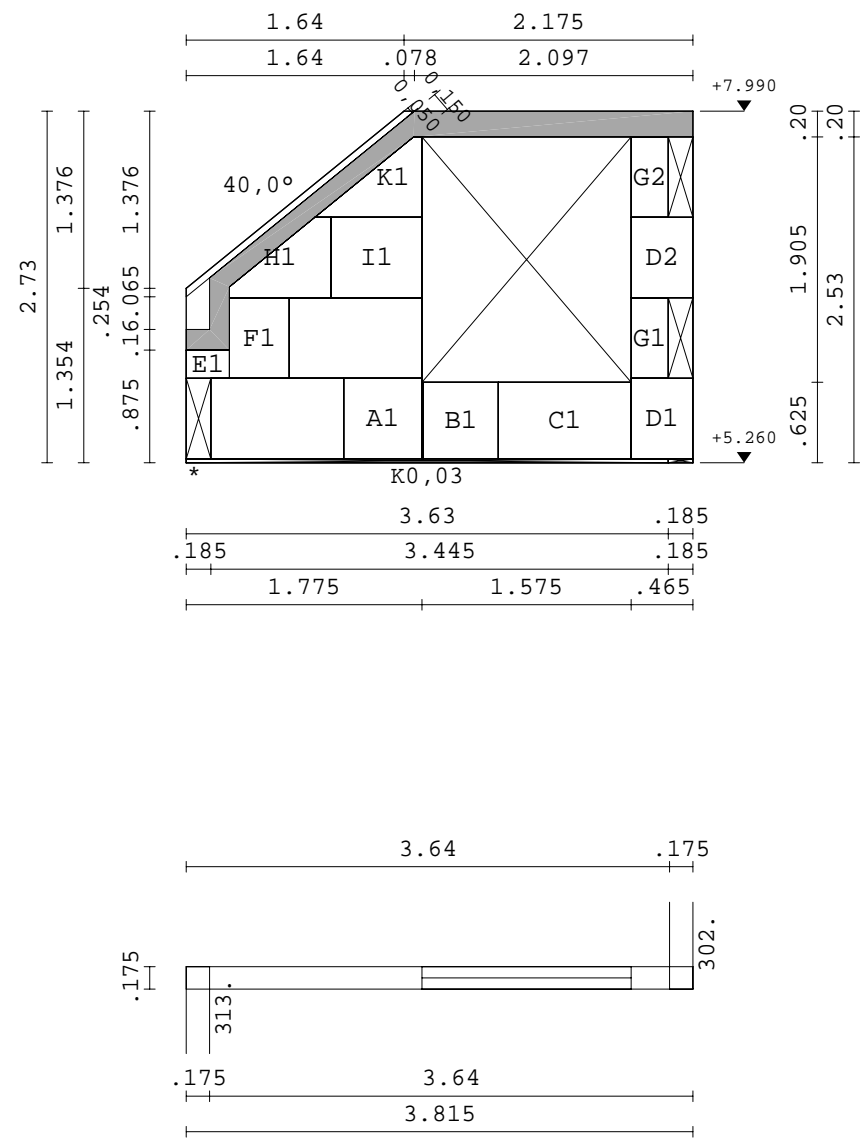

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine: **2**  
998, 623

Paßsteine: **12**  
 A: 588, 623 1x  
 B: 563, 593 1x  
 C: 998, 593 1x  
 D: 463, 623 2x  
 E: 323, 218 1x  
 F: 448, 623 1x  
 G: 278, 623 2x  
 H: 763, 623 > 1x  
 I: 683, 623 1x  
 K: 805, 623 > 1x

\*: Kimme incl. Mörtel

Kimmen H[mm],L[m]: (30),3.63
Musterbaustelle
<b>Mustermann</b> GmbH
<b>STW 1234567</b>
1.DG Auftrag

Schnittlänge [m]:		Fläche [m²]:		Gewicht [t]:	
Ver.:	5.28	Nor.:	1.25	Nor.:	0.416
Hor.:	1.89	Paß.:	<b>3.59</b>	Paß.:	1.193
Gib.:	1.81	Son.:	0.00	Son.:	0.000
Gru.:	0.00	ET :	0.00	ET :	0.000
SWS.:	0.00	End:	0.00	End:	0.000
<b>Ges.:</b>	<b>8.98</b>	<b>Ges.:</b>	<b>4.84</b>	<b>Ges.:</b>	<b>1.609</b>

Muster-Plan GmbH  
2.11

M: 1:58	S 1/2
MEK: 20.10.2006 - 14:12	
16-2.0	IZ 06 08 344.01
175	G.: 04 W.: 301